



漏水の水
確認場所

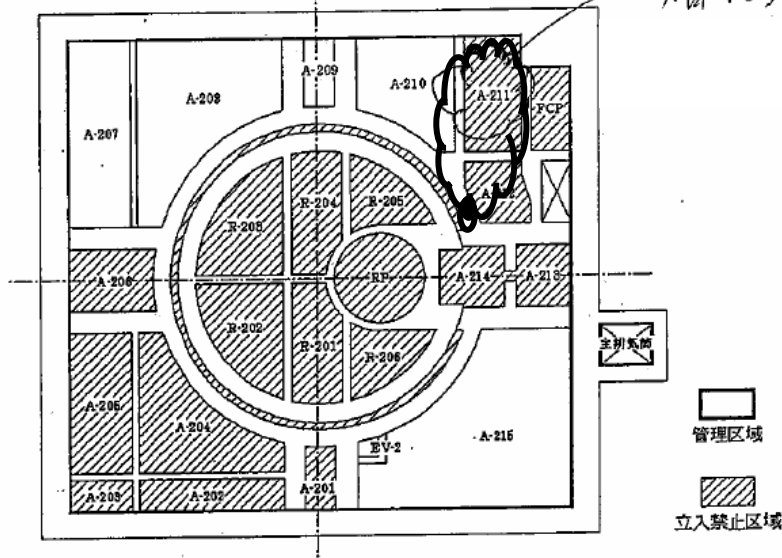

A-211 水冷却池機器室 (地下中2階)

A-212 燃料洗淨機器室 (地下中2階)

漏水発見場所

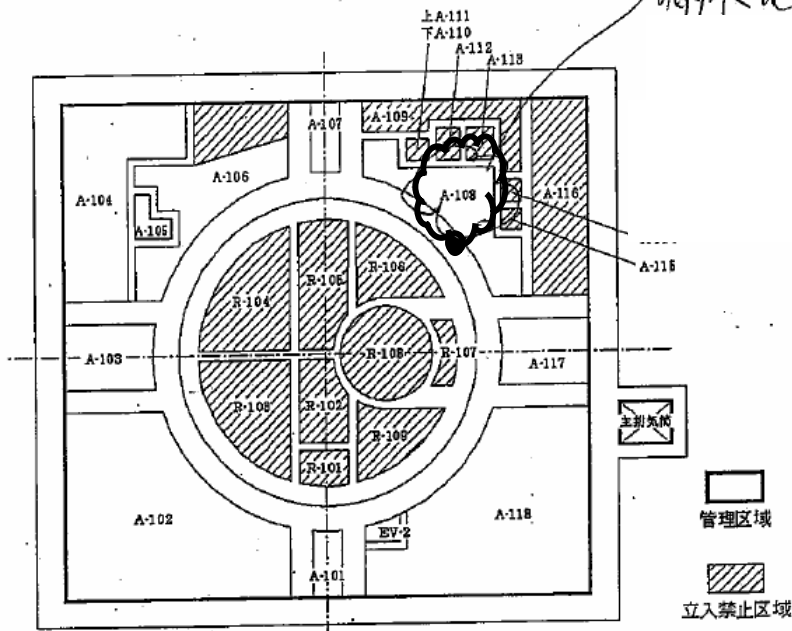

A-108 廃ガス処理室 (地下2階)