


平成 24 年 11 月 9 日  
独立行政法人日本原子力研究開発機構  
東海研究開発センター


廃棄物安全試験施設（WASTEF）における火災について

1. 発生日時 : 平成 24 年 11 月 9 日（金）15 時 05 分頃
2. 発生場所 : 日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター 原子力科学研究所  
廃棄物安全試験施設（WASTEF）非管理区域
3. 状 況 : ①15 時 05 分頃、WASTEF 地下 1 階機械室において非常用発電機（EG）の実  
負荷試験を実施していたところ、発煙発生。  
②15 時 07 分、119 番通報。  
③15 時 26 分、ひたちなか・東海広域消防本部の消防車が入構。  
④15 時 37 分、発煙場所は、負荷側の低圧電灯盤用の遮断機であることを確認。  
⑤16 時 09 分、ひたちなか・東海広域消防本部により火災と判断。同時に鎮  
火確認。
4. 原 因 : 調査中
5. 影 響 : 放射性物質による周辺環境への影響はない。

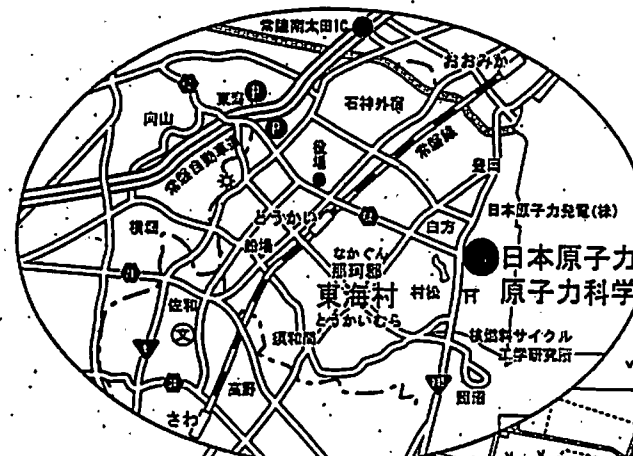

至日立

別添

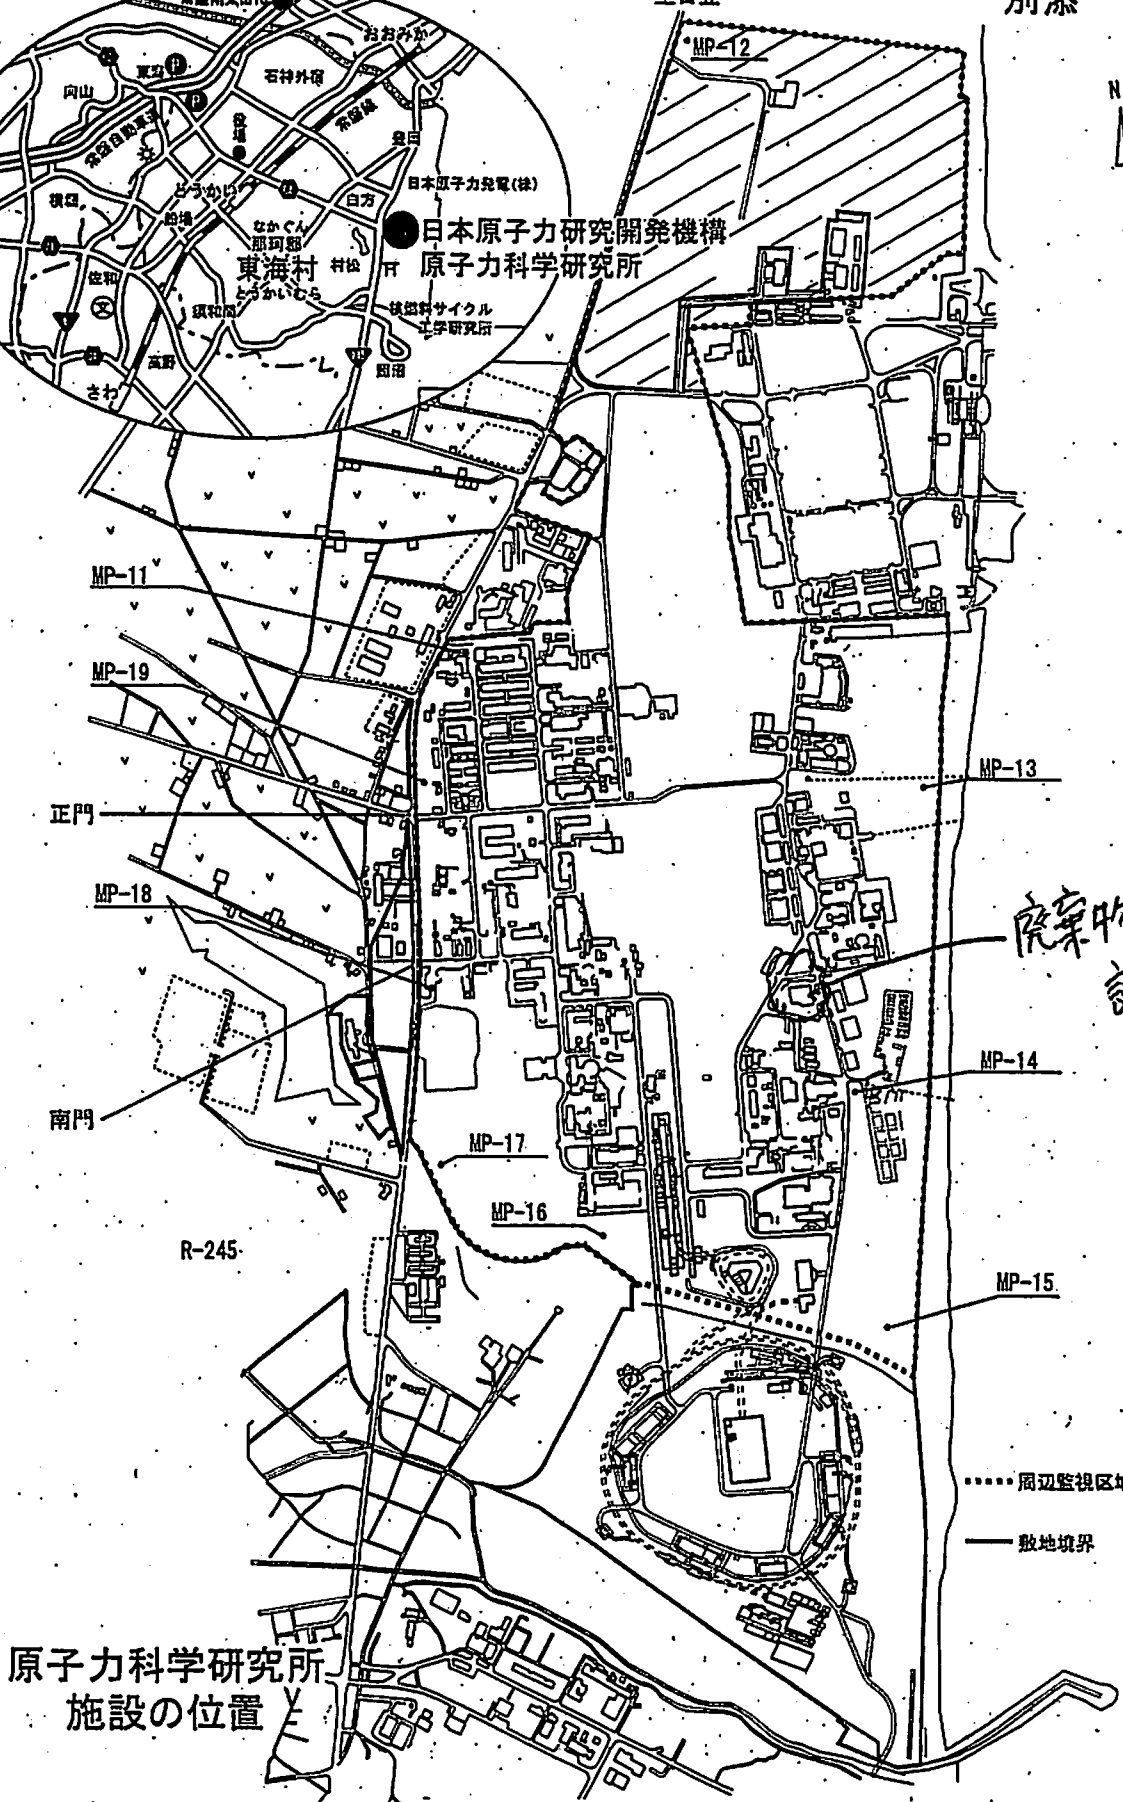


原子力科学研究所  
施設の位置


..... 周辺監視区域境界

—— 敷地境界

# 廃棄物安全試験施設

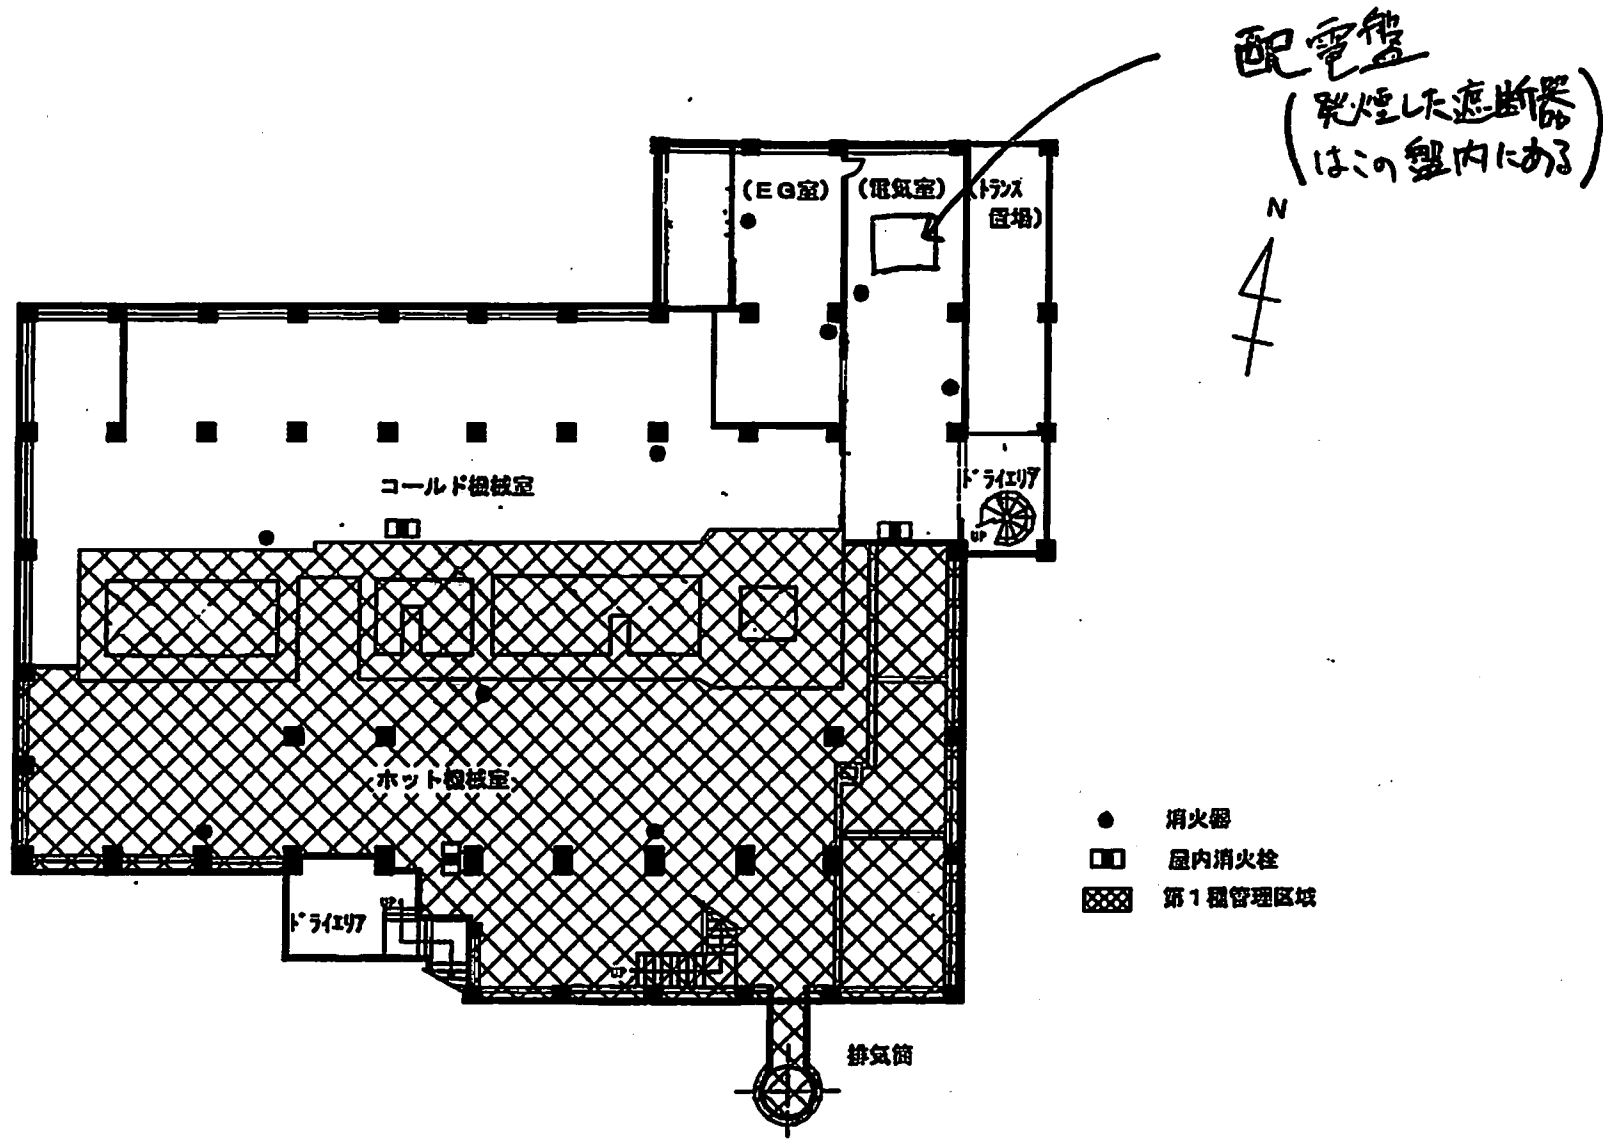

廃棄物安全試験施設の消火設備配置図 (地階)

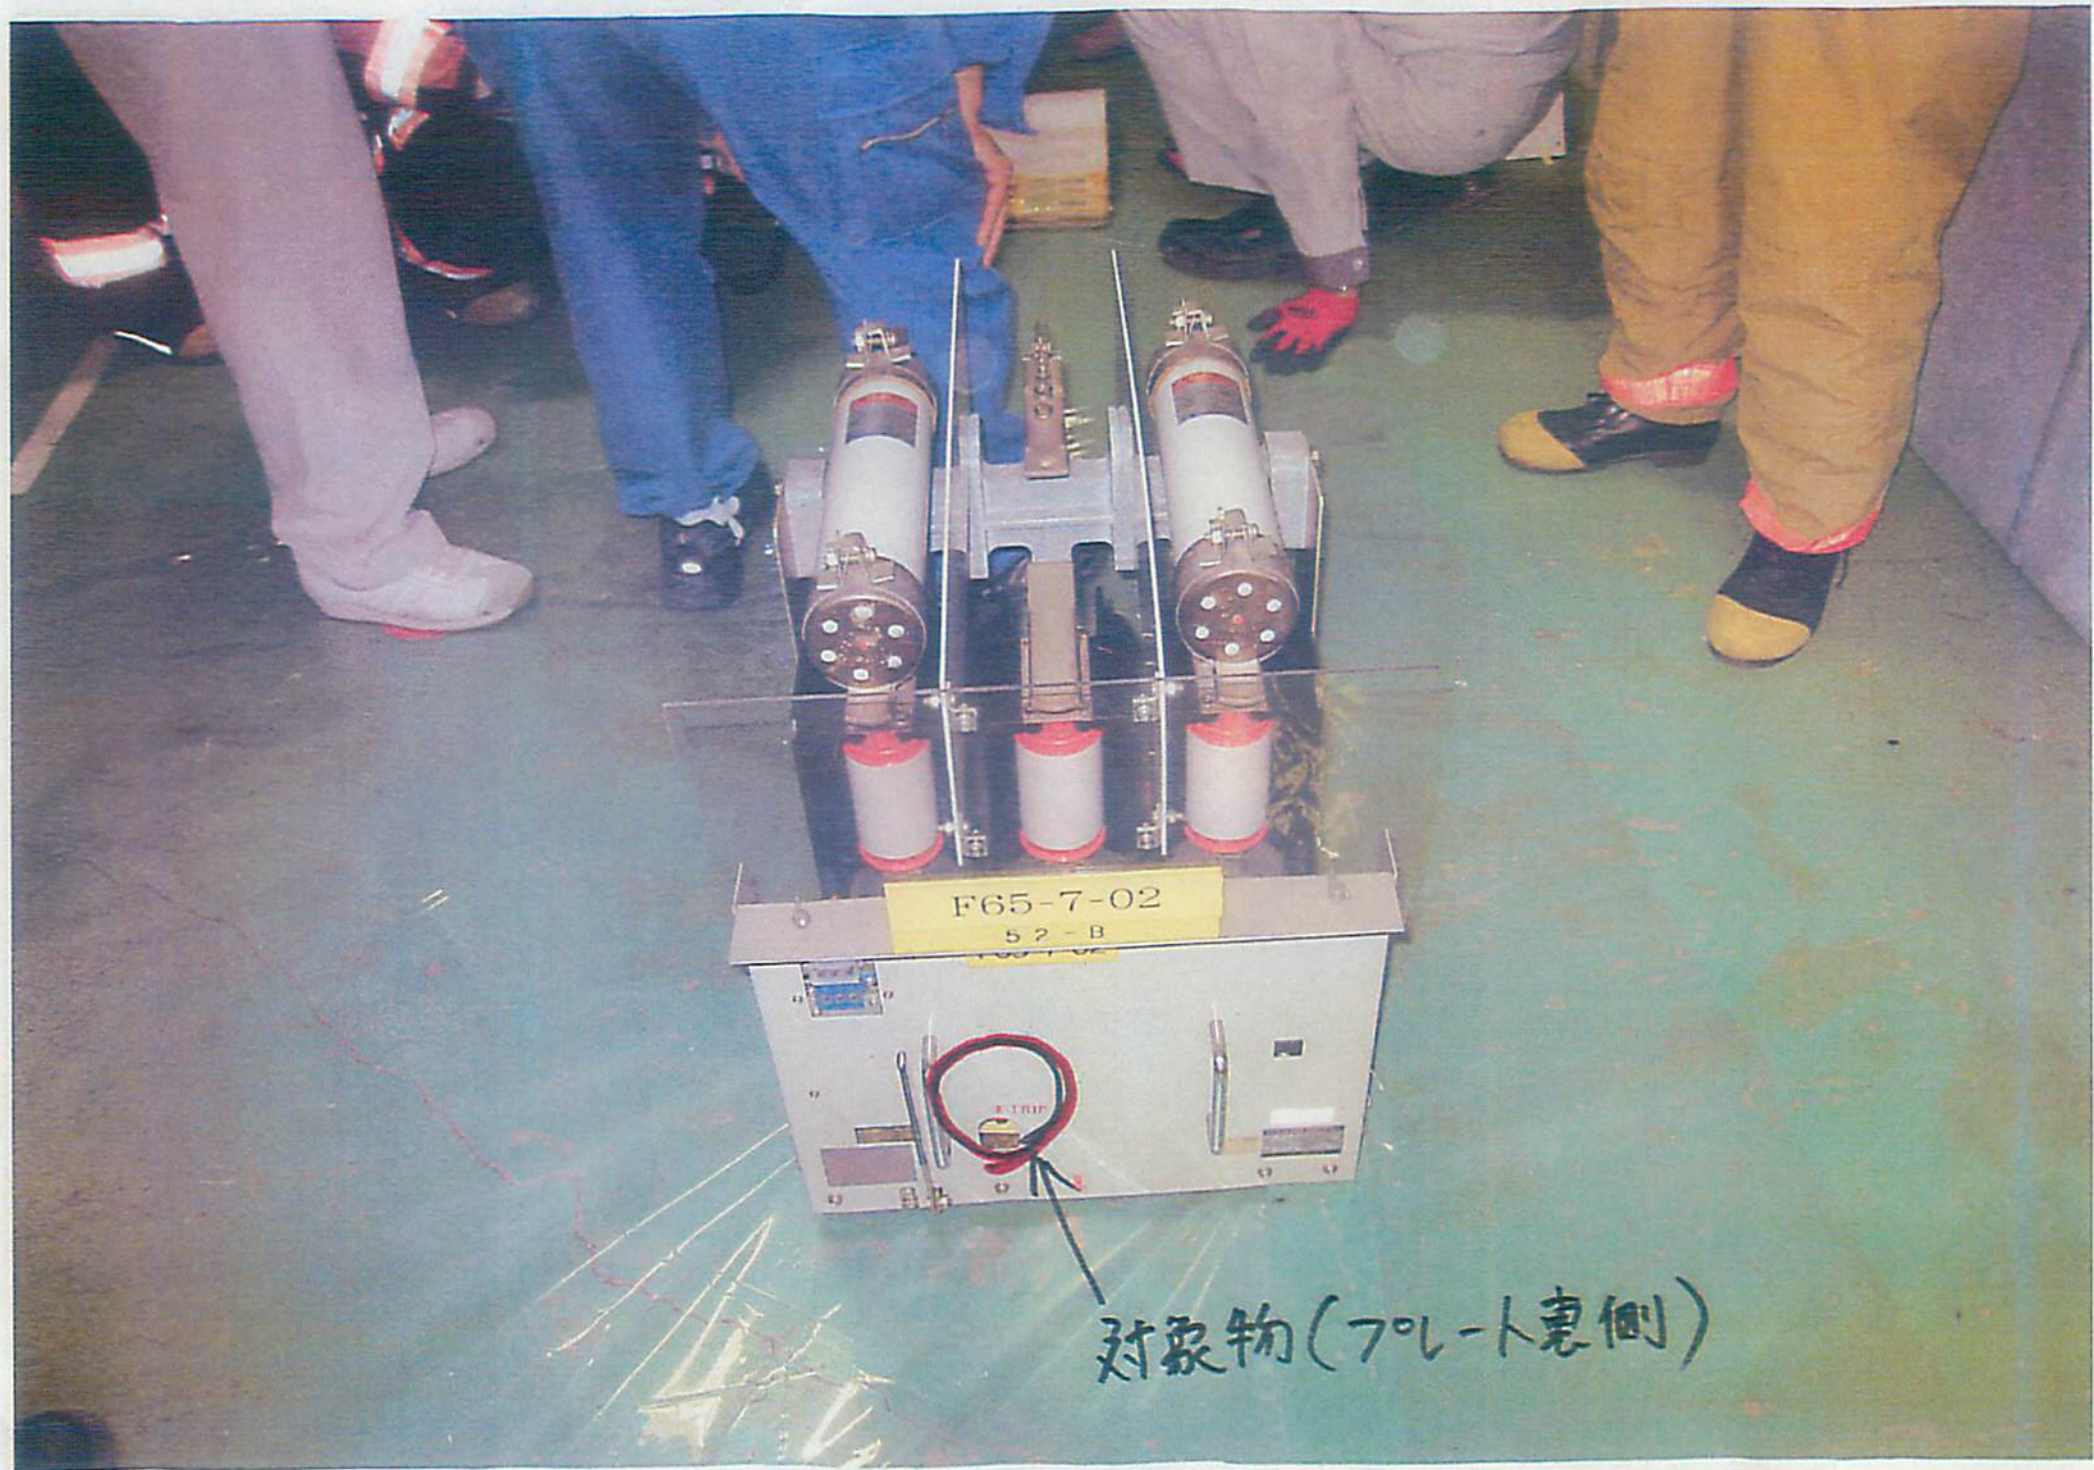

対象物(70L-ト裏側)

