




つなぎ目にひび割れ

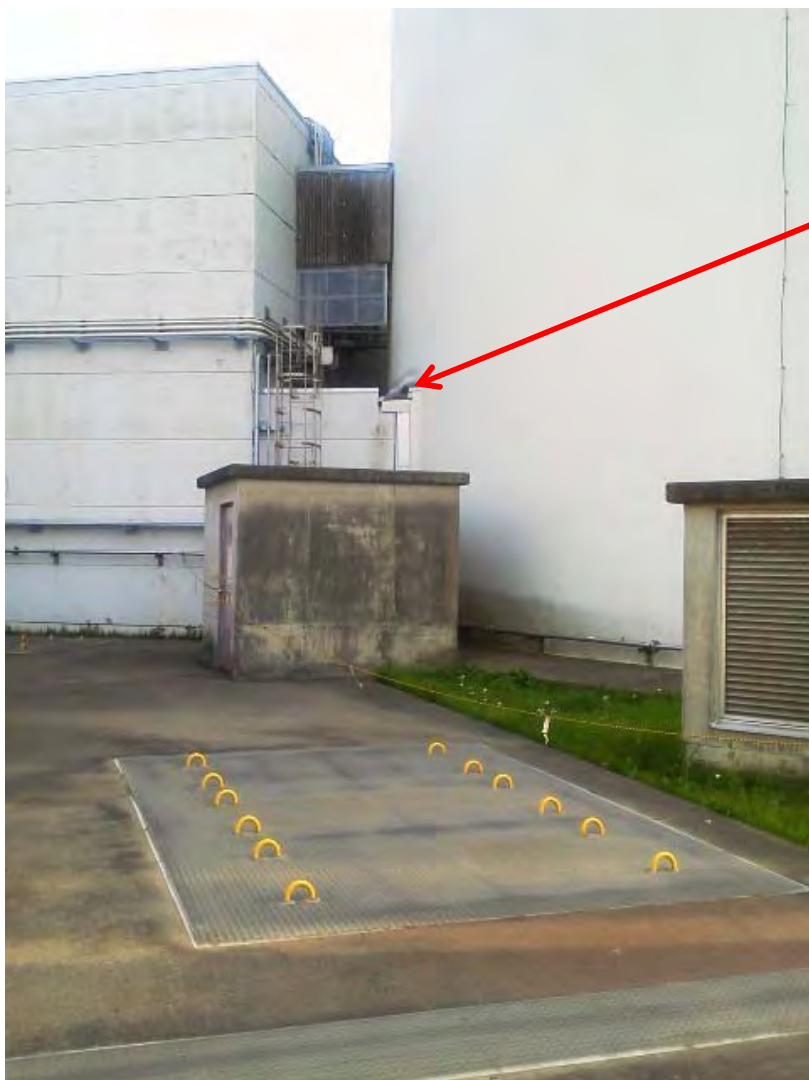

応急処置後

炉-10～1

JRR-3 原子炉建家と実験利用棟の接続部ひび割れ



炉-10～2

JRR-3 原子炉建家と実験利用棟の接続部ひび割れ(補修後)