

平成28年 9月 6日  
国立研究開発法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀事業本部

高速増殖原型炉もんじゅ  
環境管理棟環境分析室内のごみ箱からの出火について

1. 発生日時： 平成28年 9月 6日（火） 9時01分頃
2. 発生場所： 高速増殖原型炉もんじゅ 環境管理棟環境分析室
3. 状 況：


高速増殖原型炉もんじゅ（定格出力28万kW）は、低温停止中のところ、9月6日9時01分頃、環境管理棟環境分析室（管理区域外）において火災警報が発報し、当該室のごみ箱から火と白煙を確認、消火器による初期消火を行いました。

9時16分に公設消防へ連絡し、9時54分に鎮火が確認されました。  
現在、原因調査中です。

なお、本件に伴う環境への影響はありません。

\*環境管理棟:環境試料（海水、陸土等）の放射能分析を行う施設

以 上

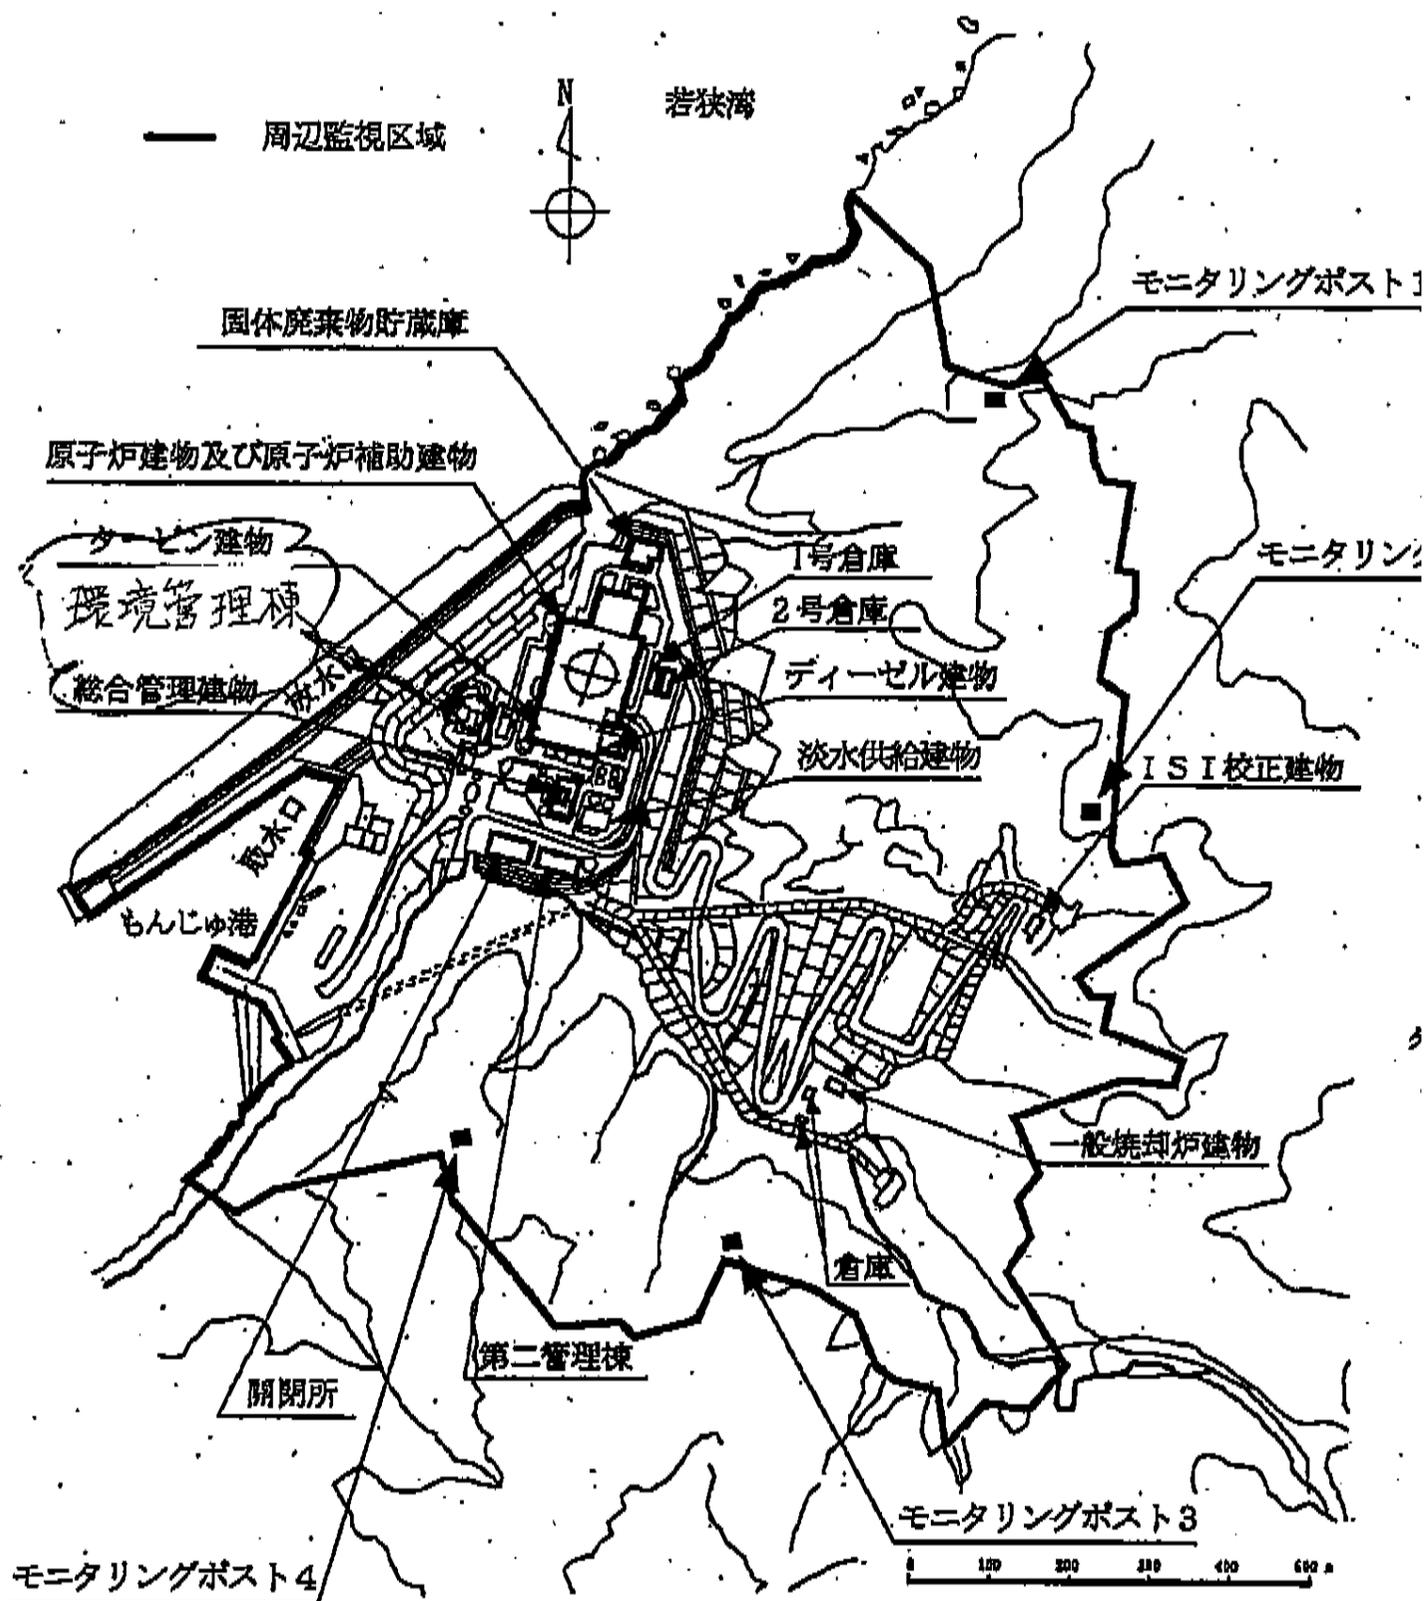

高速増殖原型炉もんじゅ 全体地図