

平成23年 6月29日  
独立行政法人  
日本原子力研究開発機構  
敦賀本部


高速増殖原型炉もんじゅ  
炉内中継装置引抜き・復旧工事に係る状況について  
(お知らせ)

高速増殖原型炉もんじゅは、燃料交換作業の片付け作業中に発生した炉内中継装置の落下について原因調査等を進めております。


本日は、昨日に引き続き、炉内中継装置引抜き・復旧工事の概要⑧の作業のうち、出入孔閉止プラグの設置作業を行っています。

また、引抜いた炉内中継装置の分解点検等の準備作業として、同装置の付着ナトリウムの洗浄のため、メンテナンス・廃棄物処理建物内の洗浄槽へ据付を行いました。

【出入孔閉止プラグ設置作業】

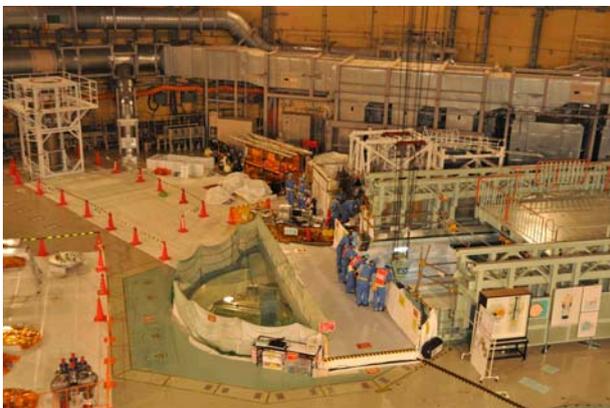

平成23年 6月29日 14時40分頃の作業風景

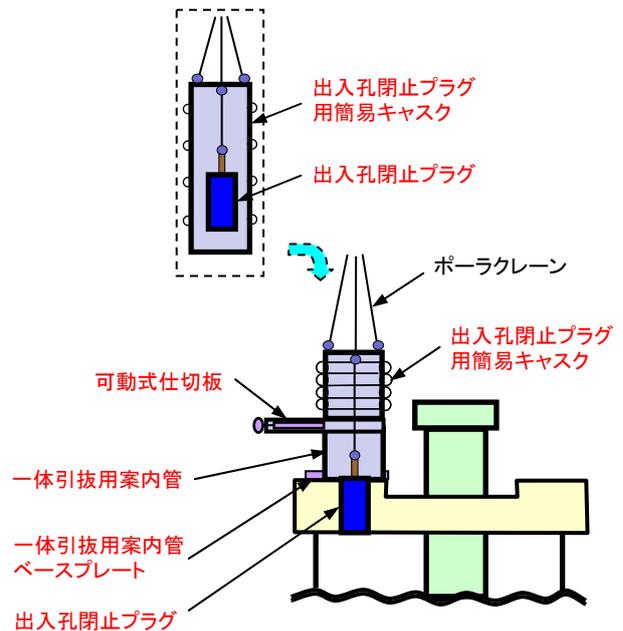

黒字：本設機器を示す

青字：本設機器の内、取外し・取付け作業を実施するものを示す

赤字：仮設機器・治具類を示す

以上