

アニュアルレポート「原子力機構 2018」に関する 訂正について

平成 30 年 11 月に公表いたしましたアニュアルレポート「原子力機構 2018」の記載内容に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。


記

訂正箇所


環境パフォーマンス全体像 -2017 年度-

「種類別による放射性気体廃棄物の放出量」(p.51)

(誤)

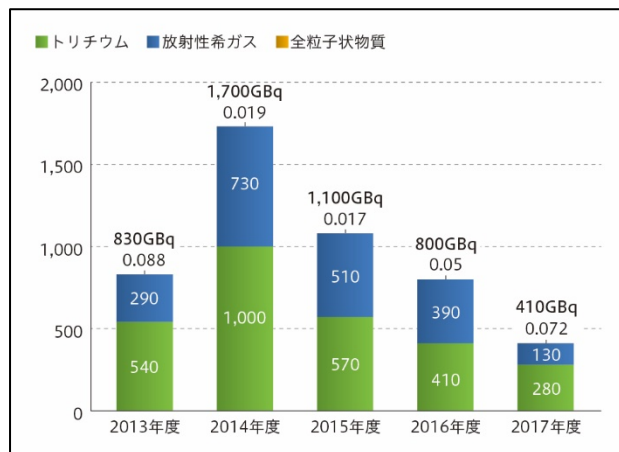

(正)

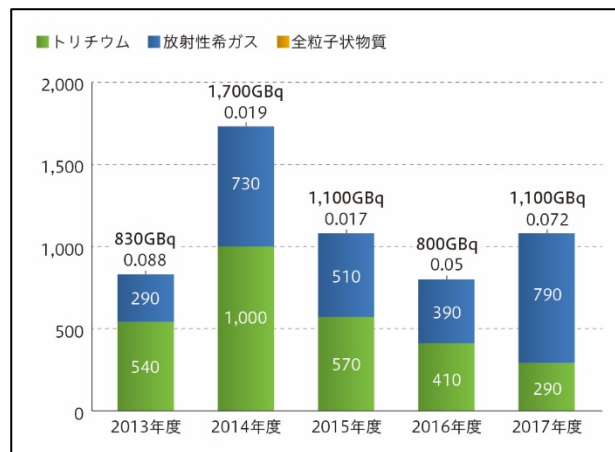

以上

本件に関するお問い合わせ先
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
安全・核セキュリティ統括部
電話/029-282-1122 (代表) FAX/029-282-4921
E-mail/kankyo@jaea.go.jp